

Starosta Bytowski
77-100 Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława
Domańskiego 2
tel. (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.8.2021

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**zakończonych w dniu 17.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

(Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Trzebielino, dz.: 3/1, 3/2, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, Zielin, dz.: 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 288, 290
Wnioskodawca:	MIAZGA KAROL Ząbinowice 43a/2, 77-100 Ząbinowice
Inwestor:	GMINA TRZEBIELINO ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
Projektant:	KAROL MIAZGA Inne upr.: budowlane: POM/0035/PWOS/11
Przewodniczący:	Kamila Wrońska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.01.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIENIE Nr 864/2021 z dnia 03.02.2021r.. Uwagi zasadnicze: 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań, bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable	Jerzy Cyron

Dokument wygenerował(a): Kamila Wrońska, dn. 17-02-2021 14:30:30
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA. Uwagi dodatkowe: 9. Załącznik graficzny do protokołu z narady (miejsca skrzyżowań i zbliżeń) dodano w zakładce "dokumenty dla sprawy i wniosku".	
2	Gmina Trzebielino elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Mariusz Matyszewski
3	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			MAZGA KAROL

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 323.241-4-1150.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

dokument został podpisany elektronicznie

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Kamila Wrońska, dn. 17-02-2021 14:30:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszulinie
Rejon Dystrybucji w Bytowie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 6403

W BYTOWIE
ODDZIAŁ ZAMIESZKOWY
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

UZGODNIENIE NR 864 Z DNIA 03.02.2021r.

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~ Uwagi zasadnicze:


1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić Energię OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą punktów próbnych lub za pomocą dyktando
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się instalacje elektroenergetyczne nie będące na majatku Energię OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem istniejącym po odkryciu, a inwentaryzacyjnym
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGI-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych należy pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN-IE-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

UWAGI: obiektywne:

Jonas Giers

Rys 1

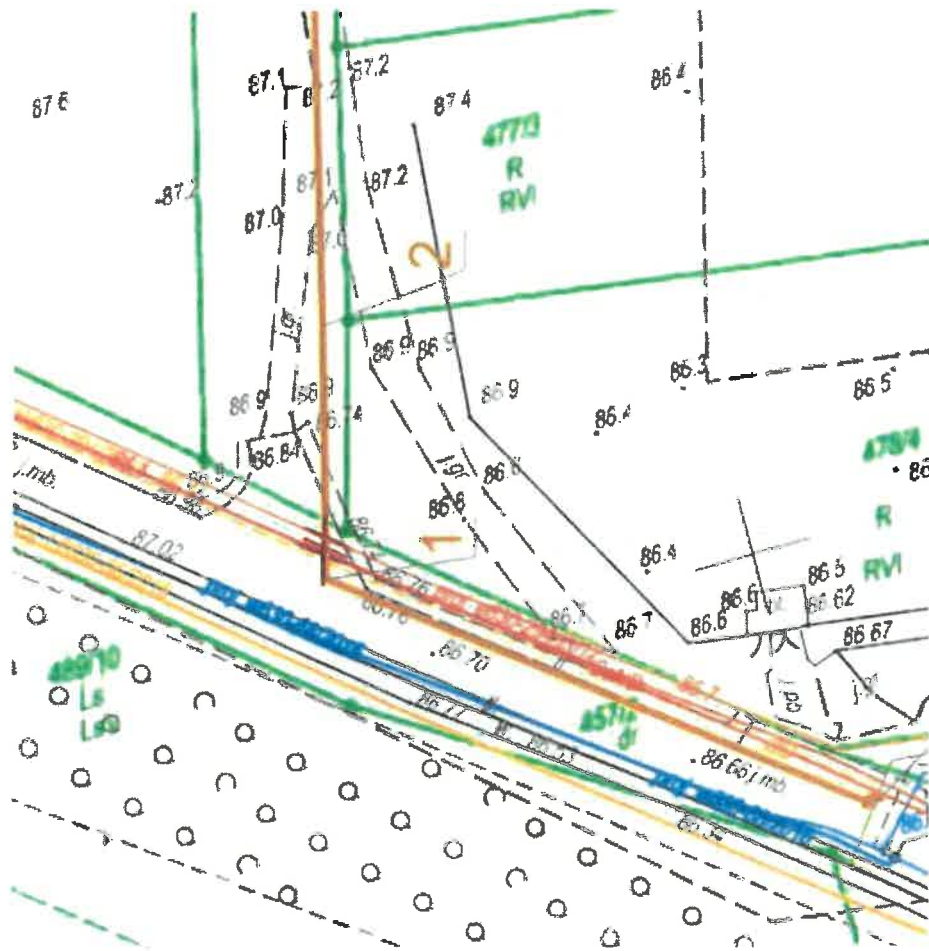


Uwagi obiektywne:

9. Kolorami oznaczonymi zaznaczono istniejące kable energetyczne i projektowany kabel energetyczny w miejscach kolizji i zbliżeń z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.
10. Na odcinkach kable energetyczne należy runy ostonować dwuosobowymi typy AROT.
11. Przed rozpoczęciem odkrytych kabli energetycznych należy się zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Bytowie w celu ich sprawdzenia i odbioru.
12. Na podłożu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej polecam wykopanie robót przy pracach ziemnych traktować jako czynną, zachować właściwą ostrożność.

Rys. 2

Uwaga: Istniejące sieci elektroenergetyczne Średniego Napięcia

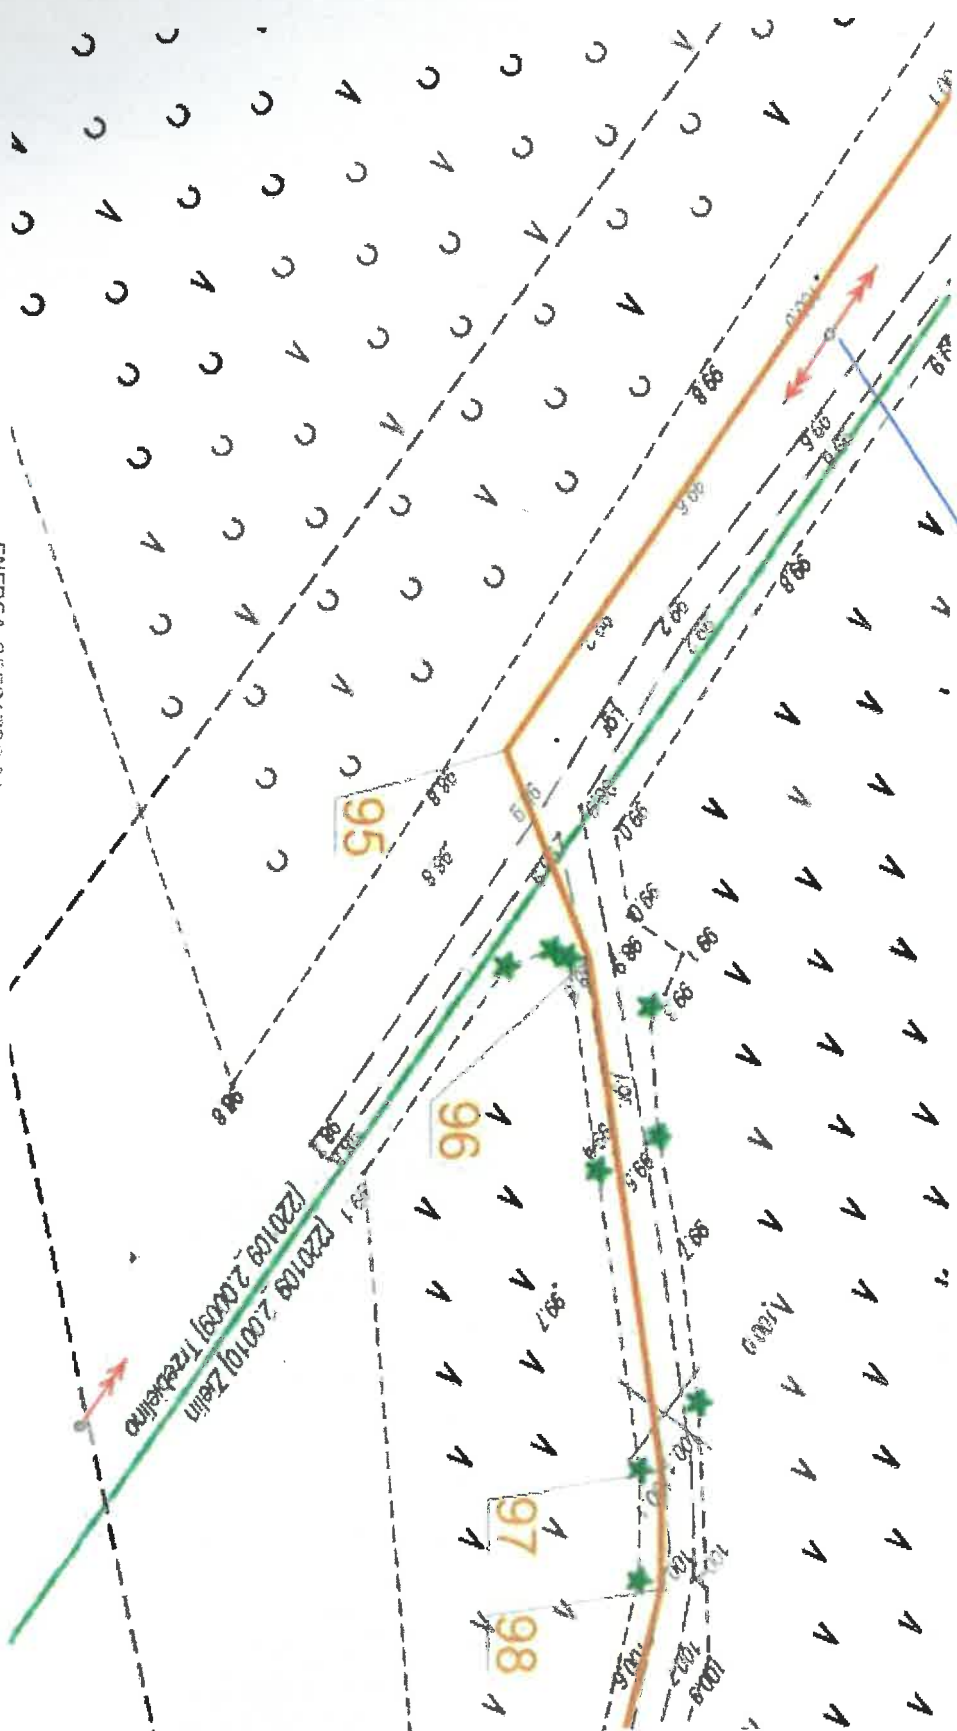

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
Region Dystrybucji w Północy
Dział Dokumentacji

Planuje + uwagi Rys. 1

7

ENERGA-OPERATOR SA

sekcja budowlana w Rybowie
plan budowlany Energetycznej
Piecze + uszy Rys. 1

Rys. 3

